



181600100216

有效期2024年5月13日

# 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号 HW20220461

样品名称 生活饮用水

检测类别 抽检

受检单位 桂店集中供水厂(出厂)

2022 年 7 月 27 日





181600100216

有效期2024年5月13日

## 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号: HW20220461 收样日期: 2022年07月26日  
 样品受理编号: HW20220461 检测完成日期: 2022年08月24日  
 报告书编号: 20220461 报告日期: 2022年08月24日

第1页/共2页

样品名称 生活饮用水(出厂水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 桂店集中供水厂 保质期 无

生产单位 桂店集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 厉庄乡桂店村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

检测结果:


检测项目	检测值	标准值	检测结论
色度(铂钴色度单位)	0	≤15	合格
浑浊度(NTU)	0.2	≤1	合格
臭和味	无臭无味	无异臭无异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH值	7.46	6.5—8.5	合格
氟化物(mg/L)	0.54	≤1.0	合格
氯化物(mg/L)	45.0	≤250	合格
硝酸盐(以N计)(mg/L)	3.7	≤10	合格
硫酸盐(mg/L)	31.3	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L)	465	≤1000	合格
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> mg/L计)(mg/L)	74.1	≤450	合格
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	2.17	≤3	合格
铬(六价)(mg/L)	0.041	≤0.05	合格
氨氮(以N计)(mg/L)	0.14	≤0.5	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.3	合格
铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	合格
铁(mg/L)	<0.006	≤0.3	合格
锰(mg/L)	<0.008	≤0.1	合格
铜(mg/L)	<0.008	≤1.0	合格
锌(mg/L)	<0.005	≤1.0	合格


校核人: 张翔

授权签字人: 李二梅

审核人: 李二梅

签发日期: 2022年8月24日

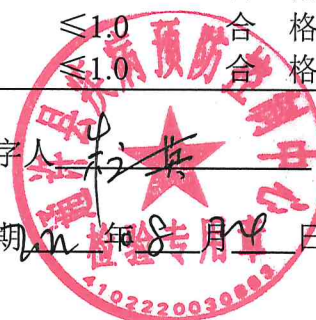



181600100216

有效期2024年5月13日

## 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号: HW20220462 收样日期: 2022年07月26日  
 样品受理编号: HW20220462 检测完成日期: 2022年08月24日  
 报告书编号: 20220462 报告日期: 2022年08月24日

第2页/共2页

样品名称 生活饮用水(末梢水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 桂店集中供水厂 保质期 无

生产单位 桂店集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 厉庄乡桂店村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

## 检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
砷(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	$\leq 0.01$	合格
镉(mg/L)	$<5.0 \times 10^{-5}$	$\leq 0.005$	合格
铅(mg/L)	$<2.5 \times 10^{-3}$	$\leq 0.01$	合格
汞(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-4}$	$\leq 0.001$	合格
硒(mg/L)	$<0.0004$	$\leq 0.01$	合格
氰化物(mg/L)	$<0.002$	$\leq 0.05$	合格
三氯甲烷(mg/L)	0.0031	$\leq 0.06$	合格
四氯化碳(mg/L)	$<3.0 \times 10^{-4}$	$\leq 0.002$	合格
游离性余氯(mg/L)	0.08	$\geq 0.05$	合格
菌落总数(CFU/ml)	0	$\leq 100$	合格
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格


以下空白

校核人: 李翔


审核人: 李翔

授权签字人: 李翔

签发日期: 2022年08月24日

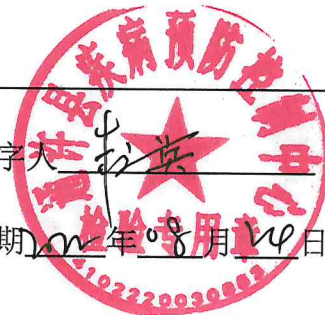





181600100216

有效期2024年5月13日

# 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号: HW20220461 收样日期: 2022年07月26日  
 样品受理编号: HW20220461 检测完成日期: 2022年08月24日  
 报告书编号: 20220461 报告日期: 2022年08月24日

第2页/共2页

样品名称 生活饮用水(出厂水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 桂店集中供水厂 保质期 无

生产单位 桂店集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 厉庄乡桂店村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

### 检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
砷 (mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	$\leq 0.01$	合格
镉 (mg/L)	$<5.0 \times 10^{-5}$	$\leq 0.005$	合格
铅 (mg/L)	$<2.5 \times 10^{-3}$	$\leq 0.01$	合格
汞 (mg/L)	$<1.0 \times 10^{-4}$	$\leq 0.001$	合格
硒 (mg/L)	$<0.0004$	$\leq 0.01$	合格
氰化物 (mg/L)	$<0.002$	$\leq 0.05$	合格
三氯甲烷 (mg/L)	0.0055	$\leq 0.06$	合格
四氯化碳 (mg/L)	$<3.0 \times 10^{-4}$	$\leq 0.002$	合格
游离性余氯 (mg/L)	0.77	0.3-4	合格
菌落总数 (CFU/ml)	6	$\leq 100$	合格
总大肠菌群 (MPN/100 ml)	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格


以下空白

校核人: [Signature]

审核人: [Signature]

授权签字人: [Signature]

签发日期: 2022年08月24日

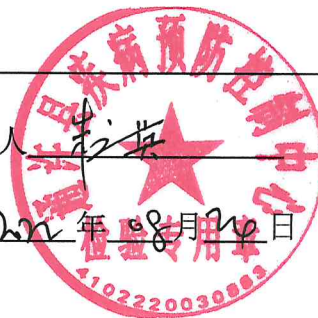



181600100216

有效期2024年5月13日

# 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号 HW20220462

样品名称 生活饮用水

检测类别 抽检

受检单位 桂店集中供水厂(末梢)



2022 年 8 月 24 日



181600100216  
有效期2024年5月13日

# 通许县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号: HW20220462 收样日期: 2022年07月26日  
 样品受理编号: HW20220462 检测完成日期: 2022年08月24日  
 报告书编号: 20220462 报告日期: 2022年08月24日

第1页/共2页

样品名称 生活饮用水(末梢水) 商标 无  
 样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋  
 规格数量 2.5L+500ml  
 送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科  
 受检单位 桂店集中供水厂 保质期 无  
 生产单位 桂店集中供水厂 检测类别 抽检  
 受检单位地址 厉庄乡桂店村  
 执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

### 检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
色度(铂钴色度单位)	0	≤15	合格
浑浊度(NTU)	0.2	≤1	合格
臭和味	无臭无味	无异臭无异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH值	7.47	6.5—8.5	合格
氟化物(mg/L)	0.59	≤1.0	合格
氯化物(mg/L)	45.1	≤250	合格
硝酸盐(以N计)(mg/L)	4.0	≤10	合格
硫酸盐(mg/L)	31.4	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L)	442	≤1000	合格
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> mg/L计)(mg/L)	76.1	≤450	合格
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	1.19	≤3	合格
铬(六价)(mg/L)	0.040	≤0.05	合格
氨氮(以N计)(mg/L)	0.13	≤0.5	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.3	合格
铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	合格
铁(mg/L)	<0.006	≤0.3	合格
锰(mg/L)	<0.008	≤0.1	合格
铜(mg/L)	<0.008	≤1.0	合格
锌(mg/L)	<0.005	≤1.0	合格

校核人: 张翔

审核人: 张翔

授权签字人: 张翔

签发日期: 2022年08月24日

